

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010305590730

发证日期: 2022 年 07 月 07 日

有效期至: 2032 年 07 月 06 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 万能转换开关
LW12-16 ; Ui : 500V ; Uimp : 2.5kV ; AC-15 : Ue/Ie : AC380V/2.6A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.27A ; Ith : 16A ; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2013010305590730

第 1 页 共 2 页

纸 号:

3.3 型号的解释:

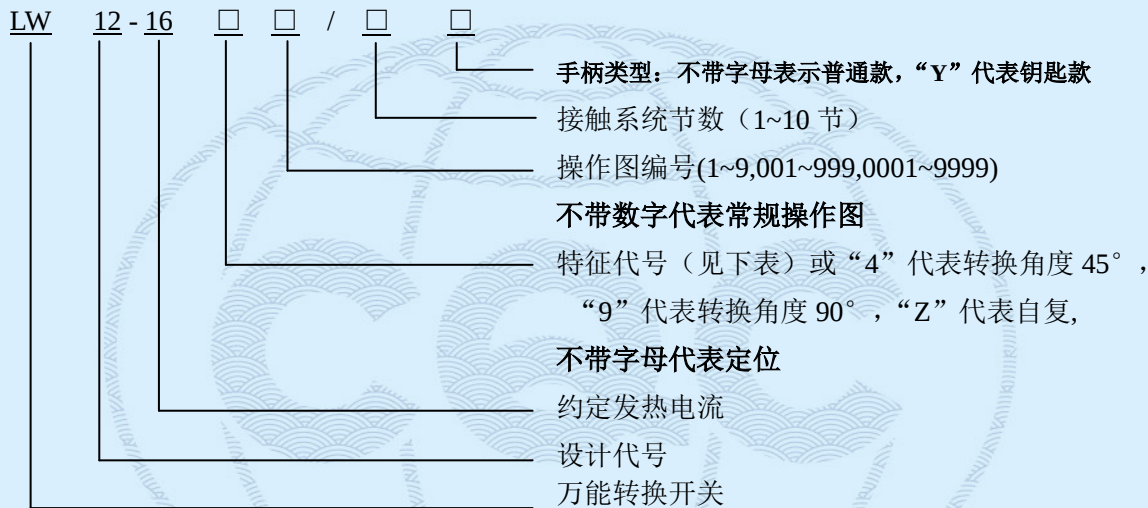


表 1

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2013010305590730

第 2 页 共 2 页

纸 号:

操作方式	特征 代号	操动器位置															
自复型	A						0° ← 45°										
	B					45° →	0° ← 45°										
定位型	C						0° 45°										
	D					45°	0° 45°										
	E					45°	0° 45°	90°									
	F				90°	45°	0° 45°	90°									
	G				90°	45°	0° 45°	90°	135°								
	H			135°	90°	45°	0° 45°	90°	135°								
	I			135°	90°	45°	0° 45°	90°	135°	180°							
	J		120°	90°	60°	30°	0° 30°	60°	90°	120°							
	K		120°	90°	60°	30°	0° 30°	60°	90°	120°	150°						
	L	150°	120°	90°	60°	30°	0° 30°	60°	90°	120°	150°						
	M	150°	120°	90°	60°	30°	0° 30°	60°	90°	120°	150°	180°					
	N					45°	45°										
	P					90°	0° 90°										
	YH						0° 90°	180°	270°								
				135°	90°	45°	0° 45°	90°	135°								
	LH						0° 90°	180°	270°								
	TM	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°				
		30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°						
		30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°								
		30°	0°	30°	60°	90°	120°										
		45°	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°								
		22.5°	0°	22.5°	45°	67.5°	90°	112.5°	135°	157.5°	180°	202.5°	225°	247.5°	270°		
定位自复	Z				90° →	45°	0° 45° ←	90°									
	D/49				135° →	90°	0° ←	45°									

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心