

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900443

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2031 年 12 月 23 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、
TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、
TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900443

第 1 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32; U_e : AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P); I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A; TGB1NLE-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBGLE-32、TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBGLG-32、TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32: $I_{cs}=I_{cn}$: 6000A; TGBDLE-32H、TGBGLE-32H、TGBDLG-32H、TGBGLG-32H: $I_{cn}=10000A$; $I_{cs}=7500A$; C、D 型特性; $I_{\Delta m}=2000A$; $I_{\Delta n}$: 集成: 15mA、30mA ((TGB1NLE-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32: 3P、3P+N、4P), TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32、TGB1NLA-32、TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLG-32、TGBHLA-32), 50mA、75mA、100mA、300mA; 分立: 30mA (TGB1NLE-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32: 1P+N、2P); TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、TGBHLG-32: AC 型; TGB1NLA-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32: A 型; 电子式; 极数: TGB1NLE-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGBGLA-32: 1P+N (一个保护极, N 极不可断开, 不隔离), 2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极不可断开, 不隔离), 4P; TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLG-32: 1P+N (一个保护极, N 极不可断开, 不隔离), 2P



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900443

第 2 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解釋

TG B 1N □ — 32

① ② ③ ④ ⑤

①: 企业代号

②: 小型断路器系列

③: 设计序号

④: 功能代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器

⑤: 壳架等级额定电流(A): 32

TG B D □ — 32 □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号

④: 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)

⑤: 壳架等级额定电流: 32

⑥: 短路分断能力级别: 标准型 (无代号), 高分断型 (代号 H)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900443

第 3 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TG B G □ — 32 □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号

④: 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)

⑤: 壳架等级额定电流: 32

⑥: 短路分断能力级别: 标准型 (无代号), 高分断型 (代号 H)

TG B H □ — 32

① ② ③ ④ ⑤

①: 企业代号

②: 小型断路器

③: 设计序号

④: 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器、
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器)

⑤: 壳架等级额定电流: 32

TG B □ LA — 32

① ② ③ ④ ⑤

①: 企业代号

②: 小型断路器

③: 设计序号 (3、K、G 根据不同销售渠道命名)

④: 特殊派生代号 LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器

⑤: 壳架等级额定电流: 32



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307900443

第 4 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

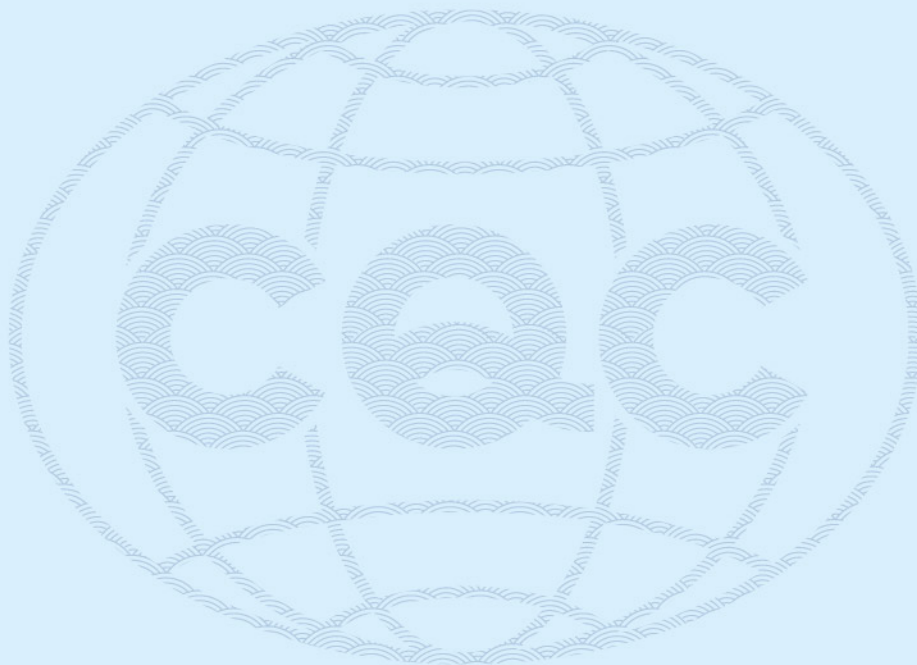

中国质量认证中心