

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107384440

发证日期: 2023 年 04 月 18 日

有效期至: 2033 年 04 月 17 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
TGHX3-63P;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107384440

第 1 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGHX3-63P

额定绝缘电压 (U_i): 1500V; 额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 8kV

约定发热电流 (I_{th}): 63A

额定工作电压 (U_e): 见下表

额定工作电流 (I_e): 见下表

使用类别: 见下表

额定短时耐受电流 (I_{cw}): 0.76kA/1s

额定短路接通能力 (I_{cm}): 1.4kA

交流适用频率: 50Hz/60Hz; IP20 (除接线端子外)

交流极数: 2P、3P、4P

直流两层串联接线方式: 2P 外形、4P 外形、6P 外形、8P 外形 (详见接线图)

直流两正共负接线方式: 3P 外形、6P 外形、9P 外形 (详见接线图)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107384440

第 2 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGHX3-63P	使用类别	接线方式	编号	额定电压 DC (V)	600	800	1000	1100	1200	1250	1500
	DC-21B, DC-PV1, DC-PV2	两层串联, 两正共负	1	额定电流 (A)	5	5	5	5	5	5	5
			2		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
			3		8	8	8	8	8	8	8
			4		10	10	10	10	10	10	10
			5		12	12	12	12	12	12	12
			6		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
			7		13	13	13	13	13	13	13
			8		14	14	14	14	14	14	14
			9		15	15	15	15	15	15	15
			10		16	16	16	16	16	16	16
			11		18	18	18	18	18	18	18
			12		20	20	20	20	20	20	20
			13		22	22	22	22	22	22	22
			14		25	25	25	25	25	25	25
			15		26	26	26	26	26	26	26
			16		28	28	28	28	28	28	28
			17		30	30	30	30	30	30	30
			18		32	32	32	32	32	32	32
			19		35	35	35	35	35	35	35
			20		36	36	36	36	36	36	36
			21		38	38	38	38	38	38	38
			22		40	40	40	40	40	40	40
			23		45	45	45	45	45	45	45
			24		50	50	50	50	50	50	50
			25		54	54	54	54	54	/	/
			26		55	55	55	55	55	/	/
			27		63	63	63	/	/	/	/
	使用类别	接线方式	编号	额定电压 AC (V)	400	690	800	1000	/	/	/
	AC-22B	交流连接 (3P、4P)	1	额定电流 (A)	63	63	13	10	/	/	/
		交流连接 (2P)	2		63	/	/	/	/	/	/



中国质量认证中心

产品认证证书



II型自愿认证

证书编号: CQC23107384440

第 3 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

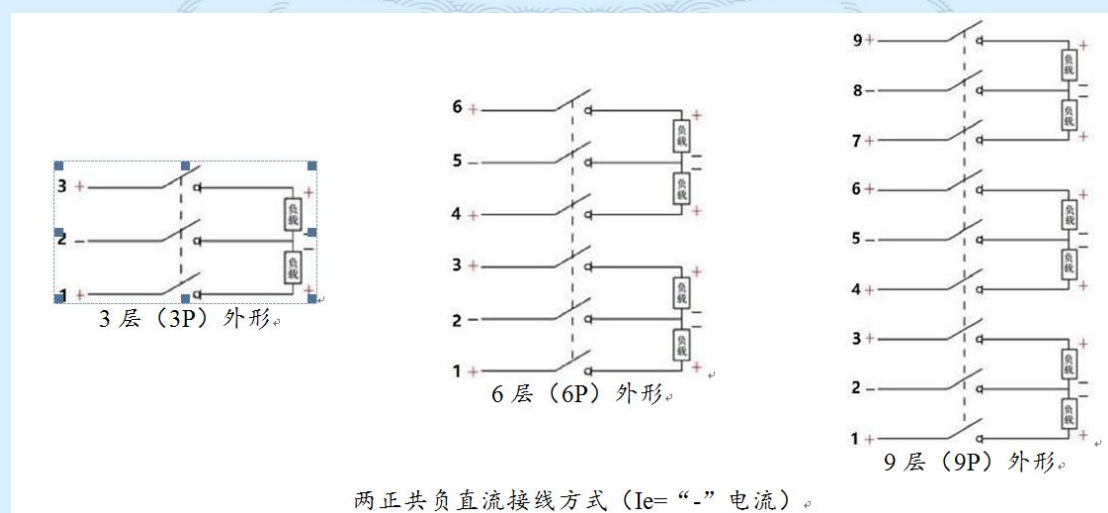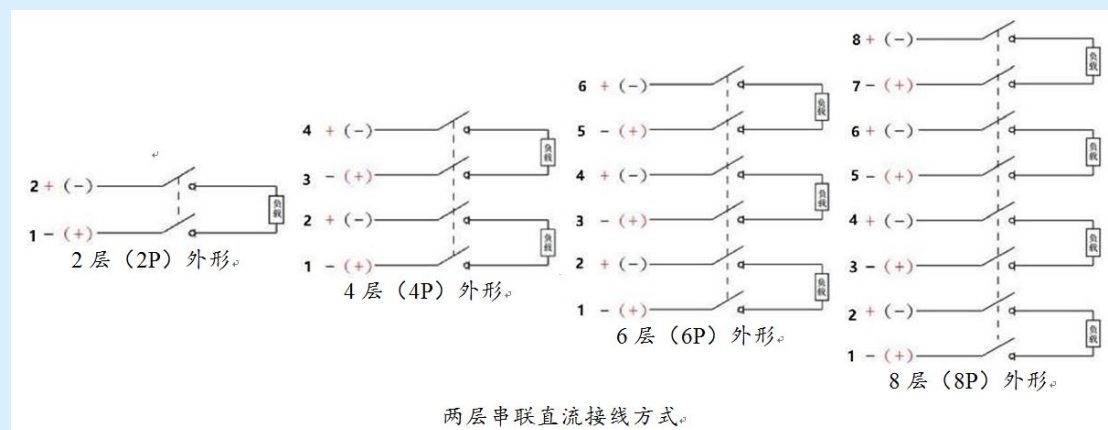

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC23107384440

第 4 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

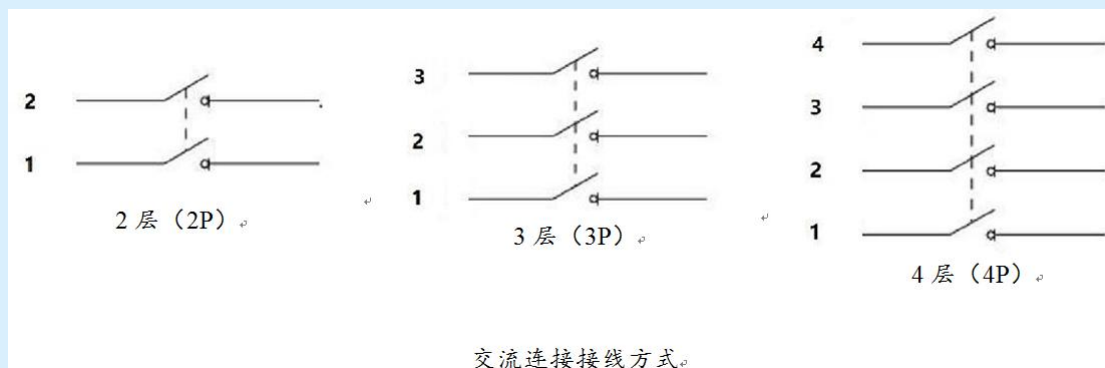

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107384440

第 5 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

- TG H X 3 - 63 P / □ / □ / □ / □ / □
- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- (1) TG: 企业特征代号
(2) H: 隔离开关
(3) X: 旋转式开关
(4) 3: 设计序号
(5) 63: 约定发热电流 (A)
(6) P: 光伏应用领域
(7) □: 额定电流 (A)
(8) □: 产品层数: 2,3,4,6,8,9
(9) □: 接线方式: 1: 两层串联, 2: 三层串联, 3: 四层串联, 4: 交流连接, 5: 两正共负
(10) □: 安装方式: 省略或 M: 面板安装, D: 导轨安装和底板安装
(11) □: 额定电压 (V)



中国质量认证中心