



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302249539

## 委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR17N-100、HR17N-63; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V; HR17N-100; Ith=Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; HR17N-63; Ith=Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Iq:100kA(AC415V)/50kA(AC690V); 使用类别:AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P. 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2019 年 11 月 14 日 有效期至: 2024 年 11 月 14 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:

陆梅

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书


附 录

证书编号: 2019010302249539

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

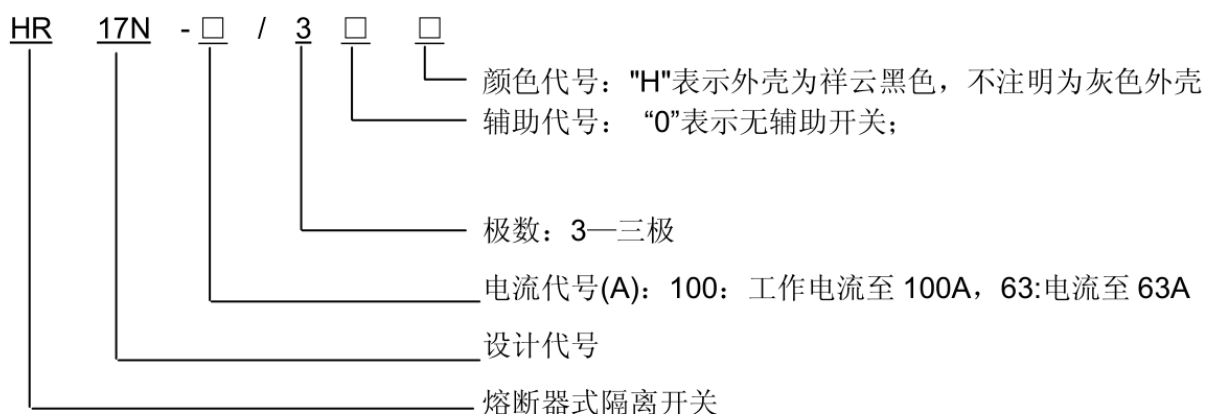

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

## 中国质量认证中心