



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302249540

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR17N-250; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith=Ie:80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Ue: AC415V/690V;
Iq:100kA(AC415V)/50kA(AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P; 配用的辅助触
头 JW2-11:1NO1NC;Ui:220V;Ith:3A; AC-15:220V/0.5A; DC-13:220V/0.1A; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 11 月 14 日 有效期至: 2024 年 11 月 14 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆梅

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

证书编号: 2019010302249540

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

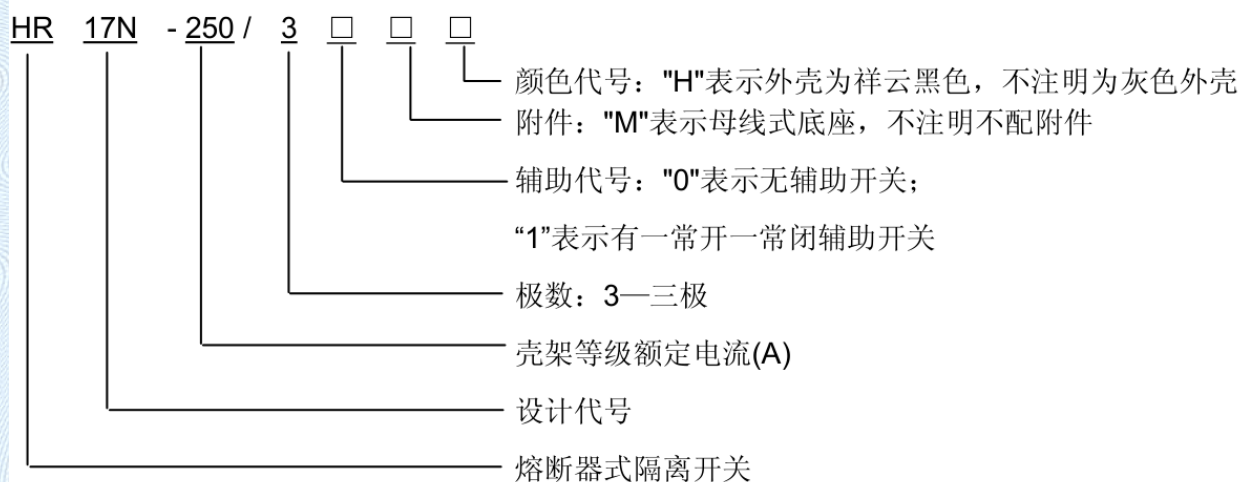

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

中国质量认证中心