

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307152006

发证日期: 2022 年 02 月 28 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、 具有剩余电流保护的断路器
规格、型号 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307152006

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM1NL-250C,TGM1NL-250L,TGM1NL-250M,TGMKL-250C,TGMKL-250L,TGMKL-250M
,TGMGL-250C,
TGMGL-250L,TGMGL-250M,TGMHL-250C,TGMHL-250L,TGMHL-250M,TGM1NL-320C,T
GM1NL-320L,
TGM1NL-320M,TGMKL-320C,TGMKL-320L,TGMKL-320M,TGMGL-320C,TGMGL-320L,T
GMGL-320M,
TGMHL-320C,TGMHL-320L,TGMHL-320M
Ue: AC220/230/240V(2P,1P+N),AC380/400/415V(3P,3P+N,4P) ;
Ui: 690V(2P,1P+N);800V(3P,3P+N,4P); Uimp:8kV;
过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式;
In: 250A:100/125/140/150/160/170/180/200/225/250A;
320A:100/125/140/150/160/170/180/200/225/250/270/280/300/315/320A;
Ics:18kA(C 型),26kA(L 型),36kA(M 型);
Icu:25kA(C 型),35kA(L 型),50kA(M 型);
剩余电流脱扣器类型:电子式;
I Δ n:30mA (仅非延时)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/
600mA/800mA/1000mA,分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: A 型/AC 型; 适用频率:50/60Hz;脱扣级别:10;
I Δ m:25%Icu;选择性类别:A 类;适用于隔离(1P+N,3P+N 除外);
极数:1P+N(1 个保护极,N 极常通),2P,3P,
3P+N(A 型:3 个保护极,N 极常通;D 型:4 个保护极,N 极常通),
4P(B 型:3 个保护极,N 极可开闭;C 型:4 个保护极,N 极可开闭);
配用的辅助触头(证书编号:CQC2016010304928784):
OF-M:1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC:
Ith:3A; Ui: 690V; Uimp:4kV;
AC-15:AC380/400/415V/0.3A;DC-13:DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 Us:AC220/230/240V,AC380/400/415V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307152006

第 2 页 共 2 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

电动操作机构 Us:AC220/230/240V,AC380/400/415V;

漏电报警不跳闸模块 Us:DC24V,AC220/230/240V,AC380/400/415V;

预付费分励脱扣器 Us:AC220/230/240V,AC380/400/415V

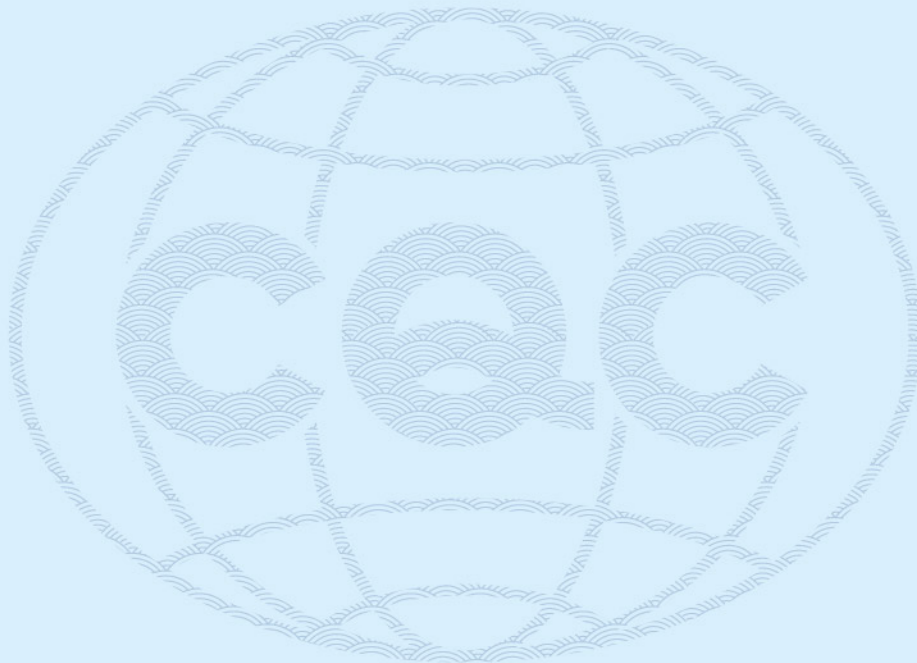

中国质量认证中心