

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307961261

发证日期: 2022 年 06 月 17 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-250L/M/H/R,
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-320L/M/H/R;; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010307961261

第 1 页 共 3 页

纸 号:

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-250L/M/H/R,
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-320L/M/H/R;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC230/240V(仅 2P),AC380/400/415V,AC660/690V(2P 除外);
In: TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-250L/M/H/R:100A,125A,140A,150A,160A,170A,180A,
200A,225A,250A;
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-320L/M/H/R:100A,125A,140A,150A,160A,170A,180A,
200A,225A,250A,270A,280A,300A,315A,320A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: AC230/240V:35kA(L 型),50kA(M 型);
AC380/400/415V:25kA(L 型),35kA(M 型),50kA(H 型),65kA(R 型);
AC660/690V:8kA(L 型),8kA(M 型),10kA(H 型),10kA(R 型);
Icu: AC230/240V:50kA(L 型),70kA(M 型);
AC380/400/415V:35kA(L 型),50kA(M 型),70kA(H 型),85kA(R 型);
AC660/690V:10kA(L 型),10kA(M 型),10kA(H 型),20kA(R 型);
选择性类别: A;
适用于隔离(3P+N 除外);
极数: 2P(仅 L/M 型),3P,3P+N(三个保护极,N 极常通),4P;
频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头 OF-M,报警触头 SD-M(3C 证书编号:2016010304928784):
1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2:AC220/230/240V, AC380/400/415V;
预付费分励脱扣器 FT:AC220/230/240V, AC380/400/415V;
欠压脱扣器 QT:AC220/230/240V, AC380/400/415V.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2017010307961261

第 2 页 共 3 页

纸 号:

型号解释:

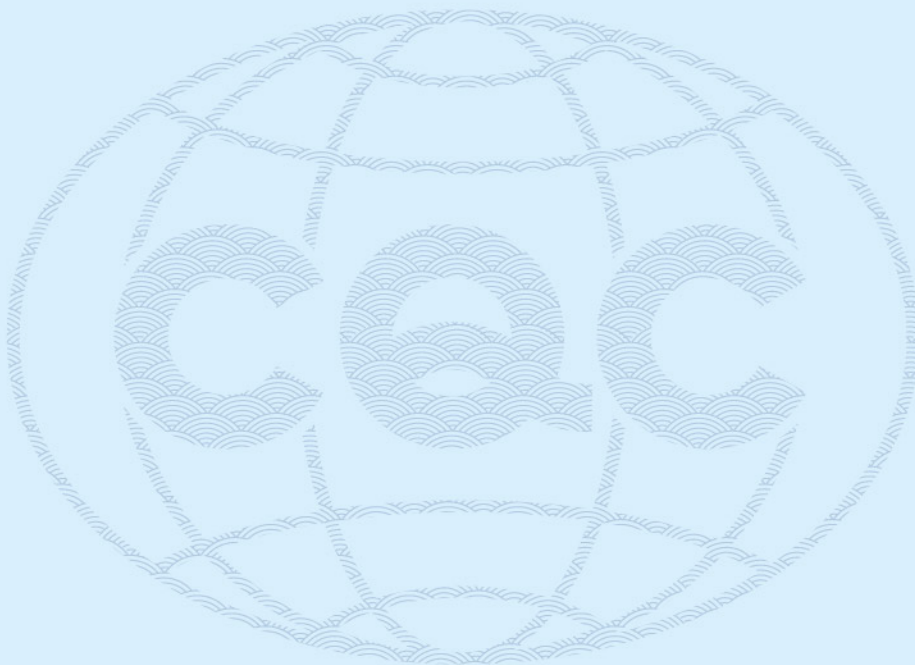

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010307961261

第 3 页 共 3 页

纸 号:

TG M □ - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

①TG: 企业代号
②M: 塑料外壳式断路器
③IN、K、G、H、D: 设计序号
④250、320: 壳架等级额定电流 (A)
⑤□: 额定极限短路分断能力级别 (L--标准型; M--较高分断型; H--高分断型; R--限流型)
⑥□: 操作方式代号 (无代号--手动直接操作, Z--转动手柄操作, P--电动操作)
⑦□: 极数代号 (2--二极, 3--三极, 3N--三极四线, 4--四极)
⑧□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器 辅助触头	分励脱扣器 欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头 欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
	热磁式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称		分励脱扣器 报警触头	辅助触头 报警触头	欠压脱扣器 报警触头	分励脱扣器 辅助触头 报警触头		二组辅助触头 报警触头		辅助触头 欠压脱扣器 报警触头	
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	218	228	238	248		268		278	
	热磁式脱扣器	318	328	338	348		368		378	

⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)
⑩□: N 极代号 (3 极产品没有此代号, 1N、3N 为 A 型和 D 型; 2P、4P 为 B 型和 C 型)

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

⑪□: 附加信息: ((无代号-无预付费; F-预付费)
⑫□: 盖子代号: (无代号-非透明盖; T-透明盖)
⑬□: 报警模块代号 (无代号则无此附件, III 为过载报警不跳闸)
⑭□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心