

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307620208

发证日期: 2022 年 04 月 07 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
TGM3-400L,TGM3-400M,TGM3-400H, TGM3-400R;参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307620208

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM3-400L,TGM3-400M,TGM3-400H, TGM3-400R

Ui:1000V; Uimp:12kV;

Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);

In:225A,250A,315A,350A,400A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

Ics:AC400V: L 型: 35kA; M 型:65kA, H 型:65kA; R 型 : 85kA;

AC550V: M 型:25kA, H 型:25kA; R 型 : 25kA;

AC690V: L 型: 10kA; M 型:20kA, H 型:20kA; R 型 : 20kA;

Icu:AC400V: L 型: 50kA; M 型:65kA, H 型:85kA; R 型 : 100kA;

AC550V: M 型:35kA, H 型:35kA; R 型 : 35kA;

AC690V: L 型: 15kA; M 型:20kA, H 型:30kA; R 型 : 30kA;

选择性类别:A 类; 频率: 50Hz ;

极数:适用于隔离(3P+N 除外);

3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型:四个保护极, N 极常通);

4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭);

配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith:6A;

AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A ;

DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V,AC380V/400V;

欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V,AC380V/400V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307620208

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

TG M 3 - 400 □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ / □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

①TG：企业特征代号

②M：塑料外壳式断路器

③3：设计序号

④400：壳架等级额定电流（A）

⑤□：额定极限短路分断能力级别（L—标准型；M—较高分断型；H—高分断型，R—限流型）

⑥□：操作方式代号（无代号—手动直接操作，Z—转动手柄操作，P—电动操作）

⑦□：极数代号（3—三极，3N—三极四线，4—四极）

⑧□：脱扣器型式及附件代号



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307620208

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	瞬 时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
	复 式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称		分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头		二组辅助触头报警触头		辅助触头欠压脱扣器报警触头	
脱扣器型式及附件代号	瞬 时脱扣器	218	228	238	248		268		278	
	复 式脱扣器	318	328	338	348		368		378	

⑨□：用途代号（不标代号为配电用，2 为保护电动机用断路器）

⑩□：四极产品 N 极代号（3 极产品没有此代号，3N 为 A 型和 D 型；4P 为 B 型和 C 型）

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）
C 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）
D 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通

□：报警模块代号（无代号则无此附件，III 为过载报警不跳闸）

□：接线方式代号（不标代号为板前接线，B 为板后接线，C 为插入式）

□：用途代号（无代号—有飞弧距离，W—为零飞弧）

□：数字“2”代表第二种平面上盖，无代号为圆弧上盖



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307620208

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

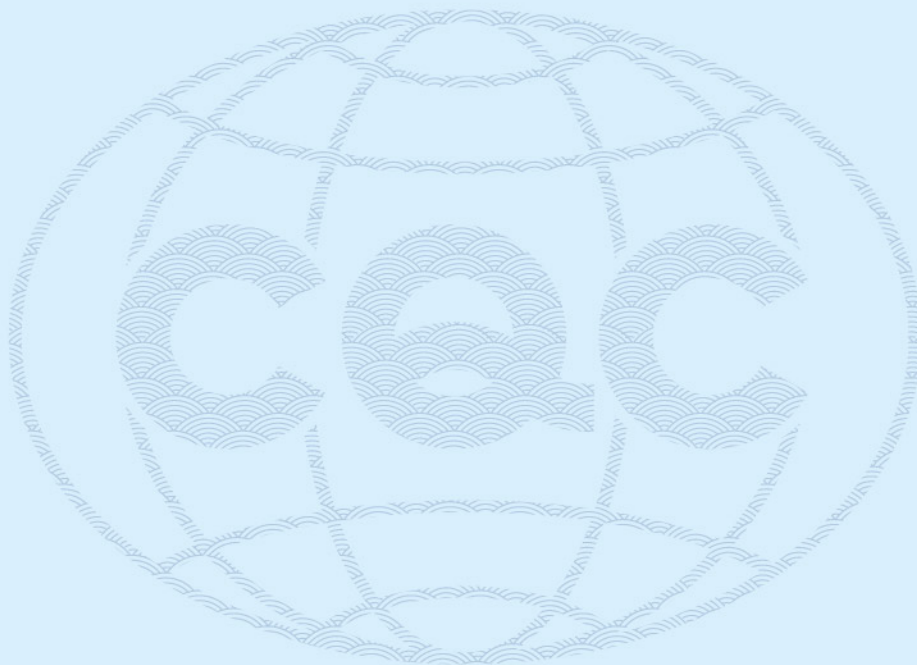

中国质量认证中心