

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307643313

发证日期: 2022 年 04 月 07 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
TGM3-800L,TGM3-800M,TGM3-800H, TGM3-800R;参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307643313

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM3-800L, TGM3-800M, TGM3-800H, TGM3-800R

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R), AC690V(L/M/H/R);

In: 400A, 500A, 600A, 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics: AC400V: L 型: 35kA; M 型: 65kA, H 型: 65kA; R 型: 85kA;

AC550V: M 型: 25kA, H 型: 25kA; R 型: 25kA;

AC690V: L 型: 10kA; M 型: 20kA, H 型: 20kA; R 型: 20kA;

Icu: AC400V: L 型: 50kA; M 型: 65kA, H 型: 85kA; R 型: 100kA;

AC550V: M 型: 35kA, H 型: 35kA; R 型: 35kA;

AC690V: L 型: 15kA; M 型: 20kA, H 型: 30kA; R 型: 30kA;

选择性类别: A 类; 频率: 50Hz;

极数: 适用于隔离(3P+N 除外);

3P(三个保护极); 3P+N(A 型: 三个保护极, N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);

4P(B 型: 三个保护极, N 极可开闭; C 型: 四个保护极, N 极可开闭);

配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith: 6A;

AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A;

DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V, AC380V/400V;

欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V, AC380V/400V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2013010307643313

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

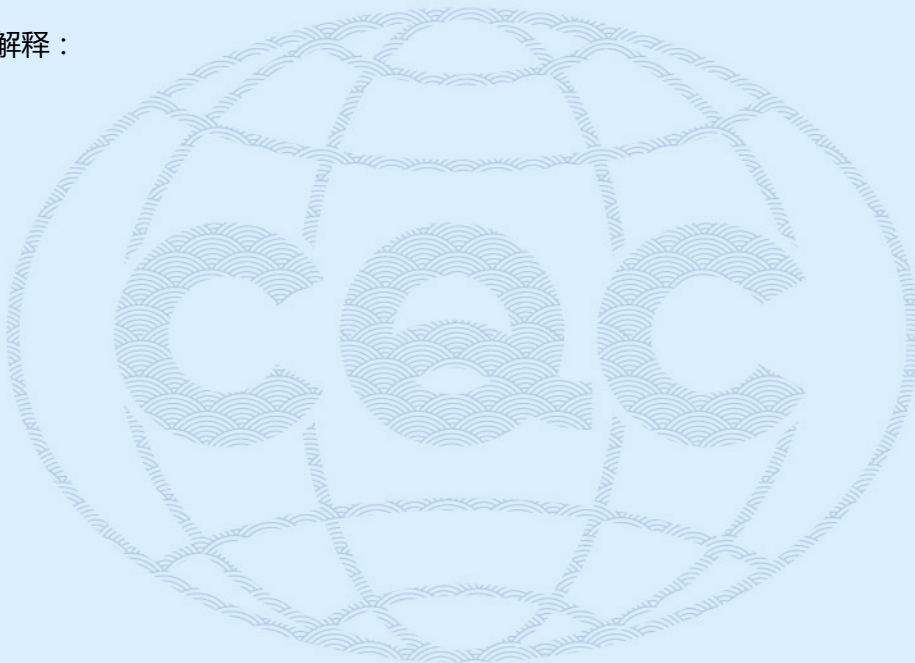

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307643313

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TG M 3 - 800 □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

①TG: 企业特征代号

②M: 塑料外壳式断路器

③3: 设计序号

④800: 壳架等级额定电流 (A)

⑤□: 额定极限短路分断能力级别 (L—标准型; M—较高分断型; H—高分断型, R—限流型)

⑥□: 操作方式代号 (无代号—手动直接操作, Z—转动手柄操作, P—电动操作)

⑦□: 极数代号 (3—三极, 3N—三极四线, 4—四极)

⑧□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器 辅助触头	分励脱扣器 欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头 欠压脱扣器
脱扣器 型式及 附件代号	瞬 时 脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
	复 式 脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称		分励 脱扣器 报警触头	辅助 触头 报警触头	欠压 脱扣器报 警触头	分励 脱扣器 辅助触头 报警触头		二组辅助触头 报警触头		辅助触头 欠压脱扣器 报警触头	
脱扣器 型式及 附件代号	瞬 时 脱扣器	218	228	238	248		268		278	
	复 式 脱扣器	318	328	338	348		368		378	

⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)

⑩□: 四极产品 N 极代号 (3 极产品没有此代号, 3N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B 型和 C 型)

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通

⑪□: 报警模块代号 (无代号则无此附件, III 为过载报警不跳闸)

⑫□: 接线方式代号 (不标代号为板前接线, B 为板后接线, C 为插入式)

⑬□: 用途代号 (无代号—有飞弧距离, W—为零飞弧)

⑭□: 数字“2”代表第二种平面上盖, 无代号为圆弧上盖



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307643313

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

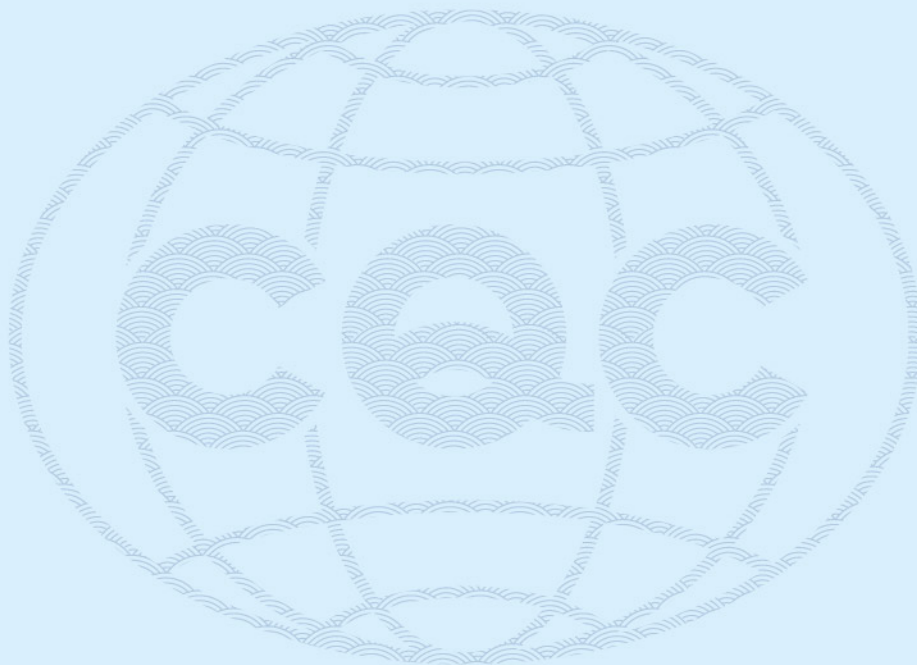

中国质量认证中心